

## 個装箱および点眼容器ラベル変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、先のご案内で2019年4月1日付をもって製造販売承認を承継することとなりました

**スキラ®点眼液0.12%**につきまして、個装箱および点眼容器ラベルの表記を変更いたします。

また、承継日以降しばらくの間は、現行品（製造販売元：スキャンポファーマ合同会社/販売元：参天製薬株式会社）の個装箱に日東メディック株式会社のGS1バーコードシールを貼付して出荷いたします。GS1バーコードシール貼付品の消尽後、変更品（製造販売元：日東メディック株式会社）を出荷予定です。


これに伴い、現行品・GS1バーコードシール貼付品・変更品が流通しご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承賜りますとともに、今後ともなお一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白




### 変更内容

- ①承継日以降しばらくの間は、現行品個装箱に日東メディックのGS1バーコードシールを貼付して出荷いたします。点眼容器は現行品となります。

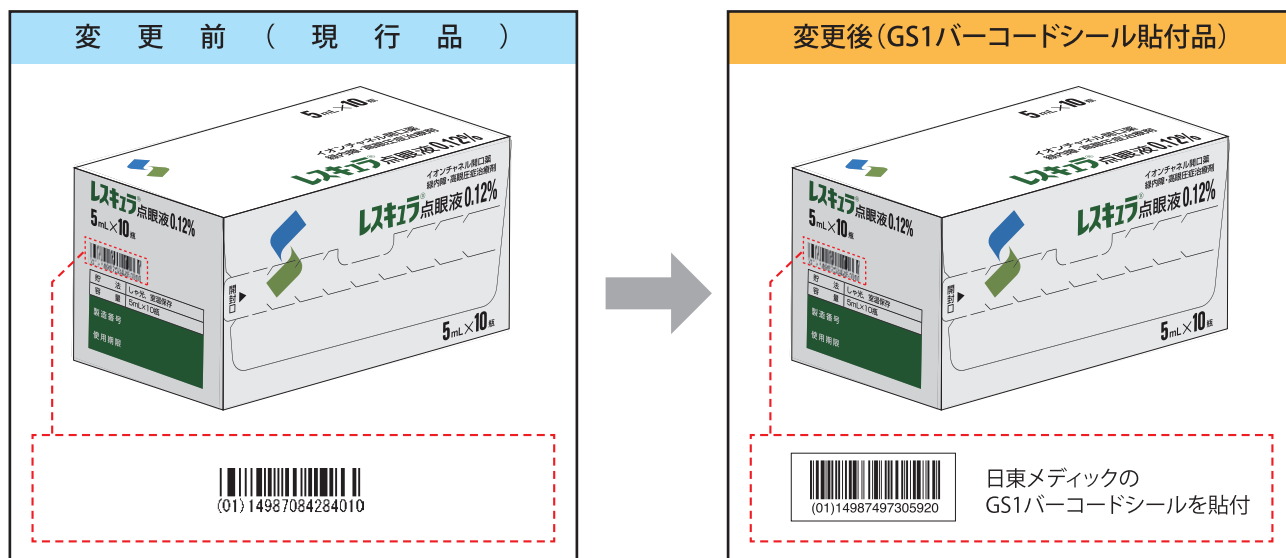
#### 【GS1バーコードシール貼付品のイメージ】



②GS1バーコードシール貼付品消尽後は、以下の変更品を出荷いたします。


変更箇所		変更前	変更後
個装箱	製造販売元	スキャンポファーマ合同会社	日東メディック株式会社
	販売元	参天製薬株式会社	
	GS1バーコード	 (01)14987084284010	 ※変動情報入GS1バーコードに変更 (バーコードはダミーです)
	お知らせ表示	なし	 ※しばらくの間は表示
点眼容器ラベル	製造販売元	スキャンポファーマ合同会社	日東メディック株式会社
	販売元	参天製薬株式会社	

【個装箱のイメージ】

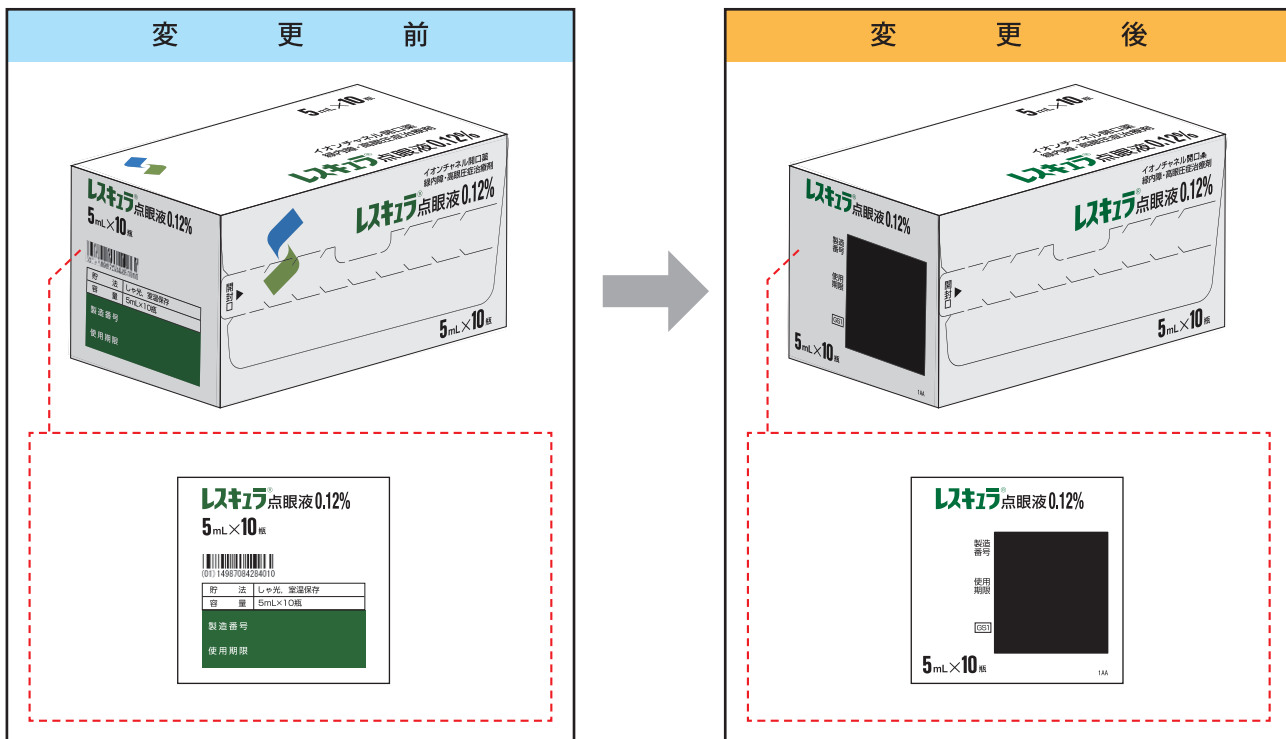

個装箱のサイズ変更はございません。

## 【点眼容器ラベルのイメージ】

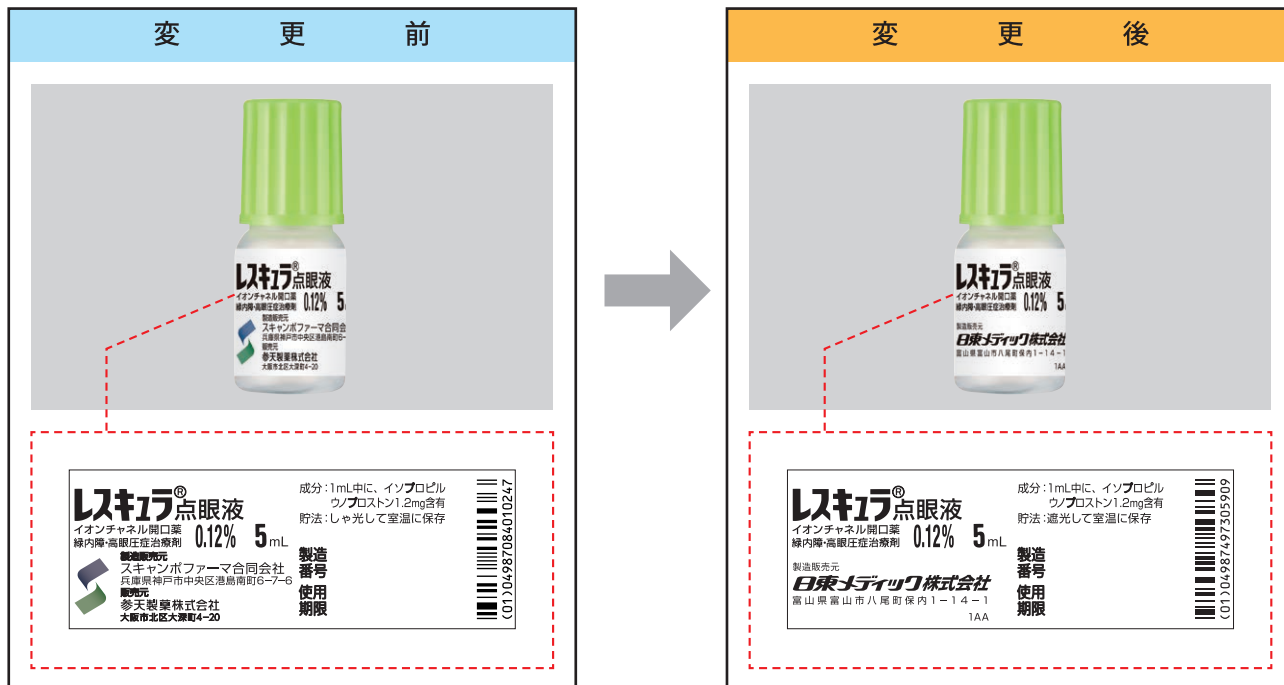

点眼容器および投薬袋の変更はございません。

## 各種コードおよびサイズ

販売名	包装	統一商品コード	調剤包装単位コード	販売包装単位コード
		497305923	04987497305909	14987497305920
レスキア点眼液0.12%	5mL×10瓶	サイズ(mm)幅×奥行×高さ		元 梱 入 数
		個 装 箱	元 梱 包	
		105×57×55	400×326×216	45箱

販売名	薬価基準収載 医薬品コード	レセプト電算処理 システムコード	H O T コード
レスキア点眼液0.12%	1319732Q1035	620005312	1022377030101

上記の統一商品コード、調剤包装単位コード、販売包装単位コード、HOTコードは承継後のコードです。包装、サイズ、薬価基準収載医薬品コード、レセプト電算処理システムコードの変更はございません。

## 出荷開始時期

販売名	包装	出荷開始時期
レスキア点眼液0.12%	5mL×10瓶	2019年4月1日(月)

出荷開始時期は、特約店への出荷時期を記載しています。しばらくの間は、新旧製品が流通して迷惑をおかけいたしますが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

# 日東メディック株式会社

〒939-2366 富山県富山市八尾町保内1-14-1

<http://www.nittomedic.co.jp/>

お問い合わせ先:営業本部 TEL:03-3523-0347